

야마가타 방식 절전 현민운동 실시중! 슬로건 「가족과 단란하게, 즐겁게 절전」

여름철 전력 부족에 의한 불측의 대정전과 계획 정전을 피하기 위해 한사람 한사람에 의한 절전과 전력 사용량의 피크 시간을 평준화하는 방침을 현민 운동으로서 전개하고 있습니다.

【방침 핵심】

- 라이프스타일의 재점검에 의한 절전 【일찍 자고 일찍 일어나는 건강한 생활 등】
- 수요가 높아지는 시간대의 피크컷에 의한 절전 【에어컨 사용억제 등】
- 현민의 주체적인 참가에 의한 절전 【절전 아이디어 모집 등】

야마가타 방식이란 ?

이 방침이 단지 일과성의 절전 대책으로 끝나는 것이 아니라 이를 계기로 라이프스타일을 재점검하고자 하는 운동입니다. 「가족과 단란하게, 즐겁게 절전」을 슬로건으로 예를 들어, 일찍 자고 일찍 일어나는 건강한 생활습관의 재점검과 3세대 동거 가족의 비율이 높은 야마가타현의 특성을 살려 온 가족이 한 방에 모여 지내는 시간을 많이 가지도록 노력함으로써 에어컨과 텔레비전, 조명 등의 절전을 도모함과 함께 가족의 정이 깊어지는 것 등을 기대하고 있습니다.



【방침 내용】

- ◆삭감 목표 : 작년과 같은 시기 대비 피크 시간대의 15% 전력삭감
- ◆실시 시기 : 6월~9월 (강화 기간 7월~9월)
- ◆실시 대상 : 현내 기업·사업소, 각 세대 등 현민 전체
- ◆실시 내용 : 각 주체가 삭감 목표를 토대로 스스로의 판단으로 무리하지 않는 범위에서 최대한의 절전에 힘쓴다.
(특히 평일 오전 9시부터 오후 8시까지의 시간대의 절전에 힘쓴다)

올 여름의 수급전망과 1일 전력수요의 이미지

올해 8월의 전력 공급력의 전망은 현 시점에서 1,230만 kW 인것에 비해 전력수요 (소비전력) 는 1,300~1,380만 kW (혹서의 경우에는 그 이상) 으로 상정되어 이대로는 전력부족에 의한 불측의 대정전과 계획정전의 실시가 염려됩니다.

이를 피하기 위해서는 하루 종일 절전에 신경쓰면서 특히 평일 낮 (9시~20시) 의 피크컷에 의한 절전 (주간대의 수요를 줄이고 야간대로 전환한다) 이 필요합니다.

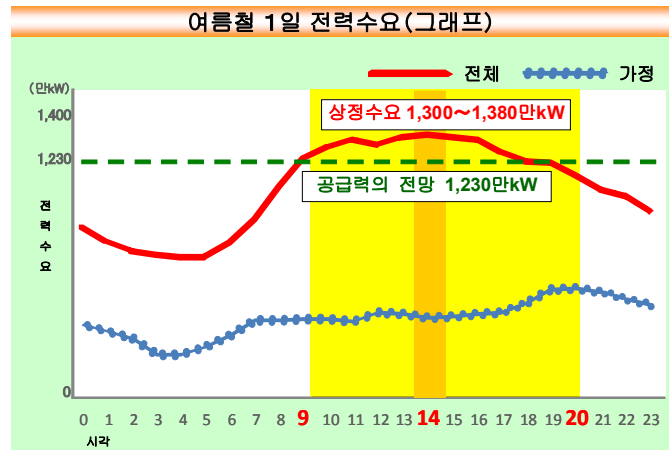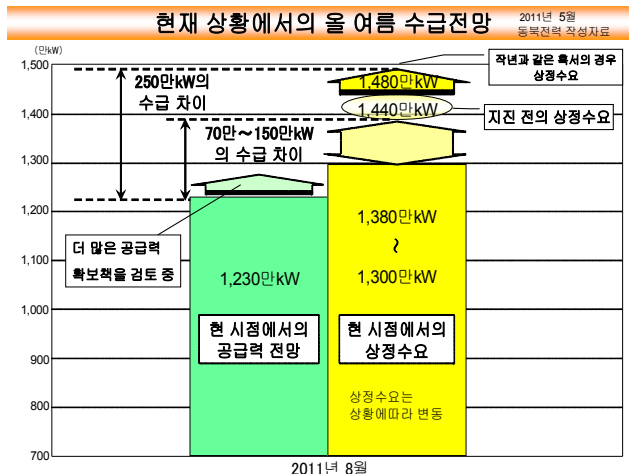

가정에서의 절전 메뉴		삭감률	삭감전력
<p>○전력을 많이 소비하는 기기는 평일 오전 9시~오후 8시를 피해서 사용합시다. (청소기, 세탁기, 다리미, 드라이어, IH 전기렌지, 전자렌지, 전기포트, 전기밥솥,) (핫플레이트, 오븐토스터기, 식기세척건조기, 세탁건조기, 욕실건조기 등)</p> <p>○외출할 때나 취침할 때에는 불필요한 전기제품의 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑읍시다.</p> <p>○일찍 자고 일찍 일어나는 생활습관을 들여봅시다.</p> <p>○온 가족이 한방에 모여서 지내는 시간을 늘립시다.</p> <p>○검침표로 전기 사용량을 작년과 비교해봅시다. 15%줄었을까?</p>			
에어컨	①무리하지 않는 범위에서 에어컨을 끄고 선풍기를 사용한다. ※빈번한 에어컨의 ON, OFF는 소비전력이 증가하므로 주의합시다.	50%	600W
	②설정온도를 28℃, 또는 평소보다 2℃ 높인다. ※제습운전은 냉방운전보다 전력을 소비하는 경우가 있습니다.	10%	130W
	③커튼이나 발 등으로 창으로부터의 햇빛을 차단한다. (실외기의 주변 정리와 필터 청소도 합시다.)	10%	120W
냉장고	④설정온도를 「강」에서 「중」으로 바꾸고 문을 자주 여닫지 않으며 식품을 가득채워 넣지 않는다.	2%	25W
텔레비전	⑤전기절약 모드로 설정하고 화면의 밝기는 낮추고 필요할 때 이외에는 꺼둔다.	2%	25W
온수변기	⑥변기의 보온·온수 기능 OFF, 또는 콘센트에서 플러그를 뽑는다.	1%	5W
조명기구	⑦낮에는 조명을 끄고 야간에도 필요 최소한으로 한다.	5%	60W
전기 밥솥	⑧이른 아침에 타이머 기능으로 1일분의 밥을 한꺼번에 짓고 냉장고에 보존한다.	2%	25W
대기전력	⑨본체의 주전원을 끄고 사용하지 않는 기기는 콘센트의 플러그를 뽑는다. (에어컨, 텔레비전, 컴퓨터, DVD 레코더 등)	2%	25W
합 계	삭감률의 합계가 15% 를 넘도록 절전합시다.	%	W

※절전효과의 기재치는 재택세대의 낮 평균적 소비전력(14시:약 1200W)에 대한 삭감률과 삭감소비전력의 표준입니다.(자원 에너지청 추계)

【문의처】 야마가타현 생활환경부 지구온난화대책과 전화: 023-630-2336